


安裝技術注意事項

1. 柴油引擎排煙出口延長至室外，若超過 5 個彎頭延長管必須放大 1"，若延長超過 20M 也必須再放大 1"，依此類推。
2. 防震軟管原廠有些附加固定螺絲做為安裝之輔助固定施工用，但當安裝完成後即必須拆除，否則即沒有防震作用。切記！
3. 防震軟管後端無論是裝置彎頭或直管，必須在最近防震軟管接合處加一組固定吊耳，以防止引擎運轉時因而造成軟管失效或引擎排煙震動將噪音傳達至住戶屋內影響生活品質或造成引擎排煙支管斷裂。
4. 排煙淨化器應安裝於防震軟管之後端，也必須以工程吊掛標準要求固定。
5. 消音器等之固定方法皆必須以螺桿標準固定方法固定於上方或做支架防止地震搖震掉落。
6. 延長管穿牆至室外時，在穿牆處必須以耐溫超過 500°C 以上之保護棉或其它防水耐溫材料施作。
7. 排煙延長管在室內穿流管路必須加 2" 厚度耐高溫 500°C 以上之保溫棉作為室內降溫保護，以免影響安全使用。
8. 排煙延長管尾端出口處必須裝有防雨罩或電焊彎頭防止雨水噴入之外，並且必須施作防蟲網防止蛇、鳥或其它蟲類進入。
9. 若引擎排煙管兩支要併成一支管作延長管排出時，兩支管合併處必須以雙插方式中間還要加一節 2 尺長之軟沖管或組合連接盒，使兩支併管緩衝氣流防止引擎負載單邊受力。

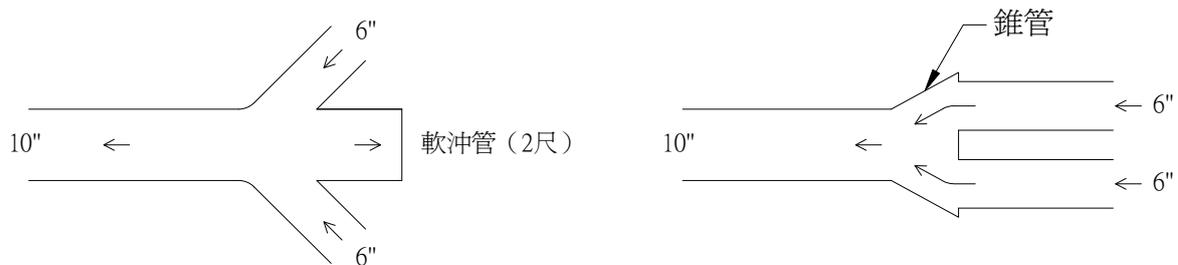

10. 若延長管之安裝延伸長度超過 20M 固定於外牆之立管安裝時必須在每兩支管子就安裝一節防震軟管，防止因排煙昇溫至 500°C 以上管路因熱脹冷縮整支排煙管掉落影響使用安全。